


KLATKA NR 1

KLATKA NR 2

KLATKA NR 3

95 x2	bednarka	246
28 x2	bednarka	
95 x3	poziom	
12 x10	poziom	602
30	komin	
247	pion	
Z19		

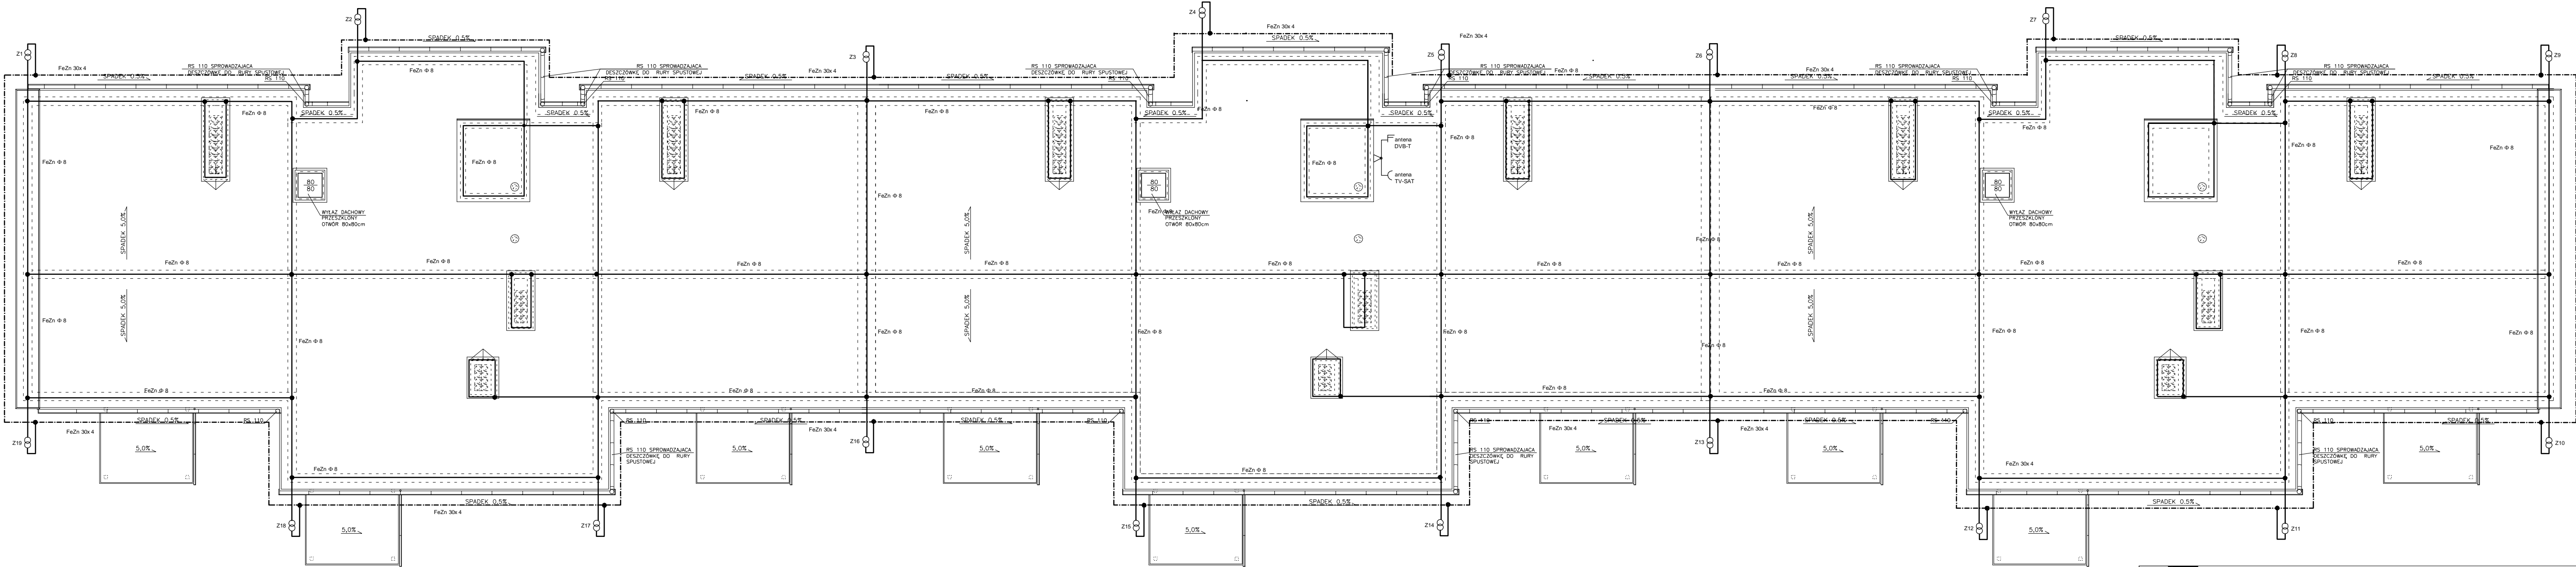

UWAGI:
UZIOM OTOKOWY WYKONAC TASMA STALOWA OCYNKOWANA
FeZn 30x4 W FUNDAMENCIE ZEWNETRZNYCH BUDYNKU
ZACISK KONTROLNY DRUT BEDNARKA WYKONAC NA WYSOKOSCI
h= 1,2 m NAD POZIOMEM GRUNTU W SKRZYNIE UZOMOWEJ
ZWIODY PIONOWE WYKONAC W RURKACH IZOLACYJNYCH RB 28
POD OCIEPLENIEM BUDYNKU
INSTALACJE POZIOMA DACHOWA WYKONAC DRUTEM FeZn 8 NA
WSPORNIKACH KLEJONYCH

archiconcept ARCH. PIOTR OPAŁKA 48-304 Nysa, ul. Zjednoczenia 9/2, tel:+48774353029, 604997894, e-mail: archiconcept.nysa@gmail.com	
NAZWA I ADRES OBIEKTU	BUDOWA OSIEDLA DOMÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH. BLOK NR 1. DZ. NR 65/1, 65/2, 65/3, 65/4, 65/5, 65/6, 14/4, 14/6, 15/1, 15/2, 15/3, 26/2 JEDN. EW. NYSZA- MIASTO, OBRĘB EW. 0006 WRÓBLEWSKIEGO, A.M. 9, UL. FRANCISZKOWSKA - UL. GRODKOWSKA - UL. KACZKOWSKIEGO, 48-300 NYSZA
TYTUŁ RYSUNKU	RZUT DACHU
BRANŻA	PROJEKTANT
ELEKTRYCZNY	mgr inż. JÓZEF RADOMAŃSKI UPR. Nr 265/77/OP
ELEKTRYCZNY SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. JAN PIŃCZAK UPR. Nr 230/70/OP
ZESPÓŁ PROJEKTOWY	mgr MICHAŁ KULESZ
DATA:	05. 2017 r.
Skala rys.	Nr rys.
1:100	8 E